


## 衛生福利部 公告

發文日期：中華民國112年4月24日  
發文字號：衛授國字第1120760378號  
附件：「室內吸菸室檢查合格證明」1份

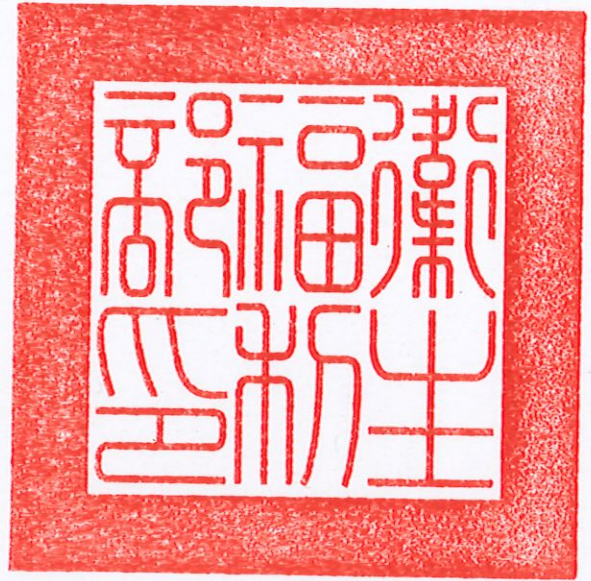

主旨：公告「室內吸菸室設置辦法」第八條所定「中央主管機關認可之專業機構」範圍及簽發檢查合格證明之規定。

依據：室內吸菸室設置辦法第八條。

公告事項：

- 一、旨揭認可之機構，包括建築師、土木工程技師、結構工程技師、環境工程技師、都市計畫技師、冷凍空調工程技師、工業安全技師、工礦衛生技師、礦業安全技師、消防設備師（士），以及領有建築製圖、冷凍空調裝修、建築物室內設計等相關技術士技能鑑定丙級證照以上技術人員（以上合稱專業人員）有關之公（協）會，或該等專業人員執行業務之機構、法人、團體、商號或其他處所（以上合稱專業機構）。

二、專業機構於簽發檢查合格證明（格式如附件）時，應以正體字載明實地檢查之專業人員姓名、連絡電話、專業證照號碼及專業機構之名稱、地址，並由該專業人員簽名及加蓋該專業機構之戳章。

三、檢查完竣後三十日內，專業機構應將檢查合格證明影本，送受檢查場所所在地直轄市、縣（市）衛生局備查。

部長 薛瑞元



# 室內吸菸室檢查合格證明

|                                      |                         |          |         |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 受 檢 查 日 期                            | 年          月          日 |          |         |
| 受 檢 查 場 所 地 址                        |                         |          |         |
| 設置人                                  | 姓          名            |          |         |
|                                      | 連 絡 電 話                 |          | 電子郵件或傳真 |
| 實地檢查<br>專業人員                         | 姓          名<br>(請用正體字) |          |         |
|                                      | 連 絡 電 話                 |          | 電子郵件或傳真 |
|                                      | 專業證照號碼                  |          |         |
| 專業機構                                 | 名          稱<br>(請用正體字) |          |         |
|                                      | 地          址            |          |         |
| 「室內吸菸室設置辦法」所定以下項目，經檢查均符合規定。          |                         |          |         |
| 1. 單一吸菸室面積以六平方公尺以上三十五平方公尺以下為限。       |                         |          |         |
| 2. 所有吸菸室總面積不得逾該室內場所或機構總面積之百分之二十。     |                         |          |         |
| 3. 吸菸室之獨立隔間，應符合下列規定：                 |                         |          |         |
| (1)其上下方及前後左右四面，應與其他室內空間區隔。           |                         |          |         |
| (2)隔間應使用不透氣、防火，符合消防法令之建材，且不得有菸煙逸出情事。 |                         |          |         |
| (3)出入口使用平行移動，且能自動關閉之滑門。              |                         |          |         |
| 4. 吸菸室之獨立空調，應符合下列規定：                 |                         |          |         |
| (1)有獨立連接室外空間之進氣、排氣管。                 |                         |          |         |
| (2)室內負壓達零點八一六毫米水柱以上。                 |                         |          |         |
| (3)室內換氣量每小時達吸菸室空間十倍以上。               |                         |          |         |
| (4)排煙口距離禁止吸菸場所及任一建物五公尺以上。            |                         |          |         |
| 設置人簽名                                |                         | (專業機構戳章) |         |
| 實地檢查人簽名                              |                         |          |         |